

КОРЕШОК
Инструктаж о мерах пожарной безопасности


В жилом доме № _____ по улице _____
города (деревни) _____

« ____ » _____ 202 ____ г. провел и памятку вручил _____

(ФИО, должность)

Домовладелец, собственник _____

(ФИО, подпись)

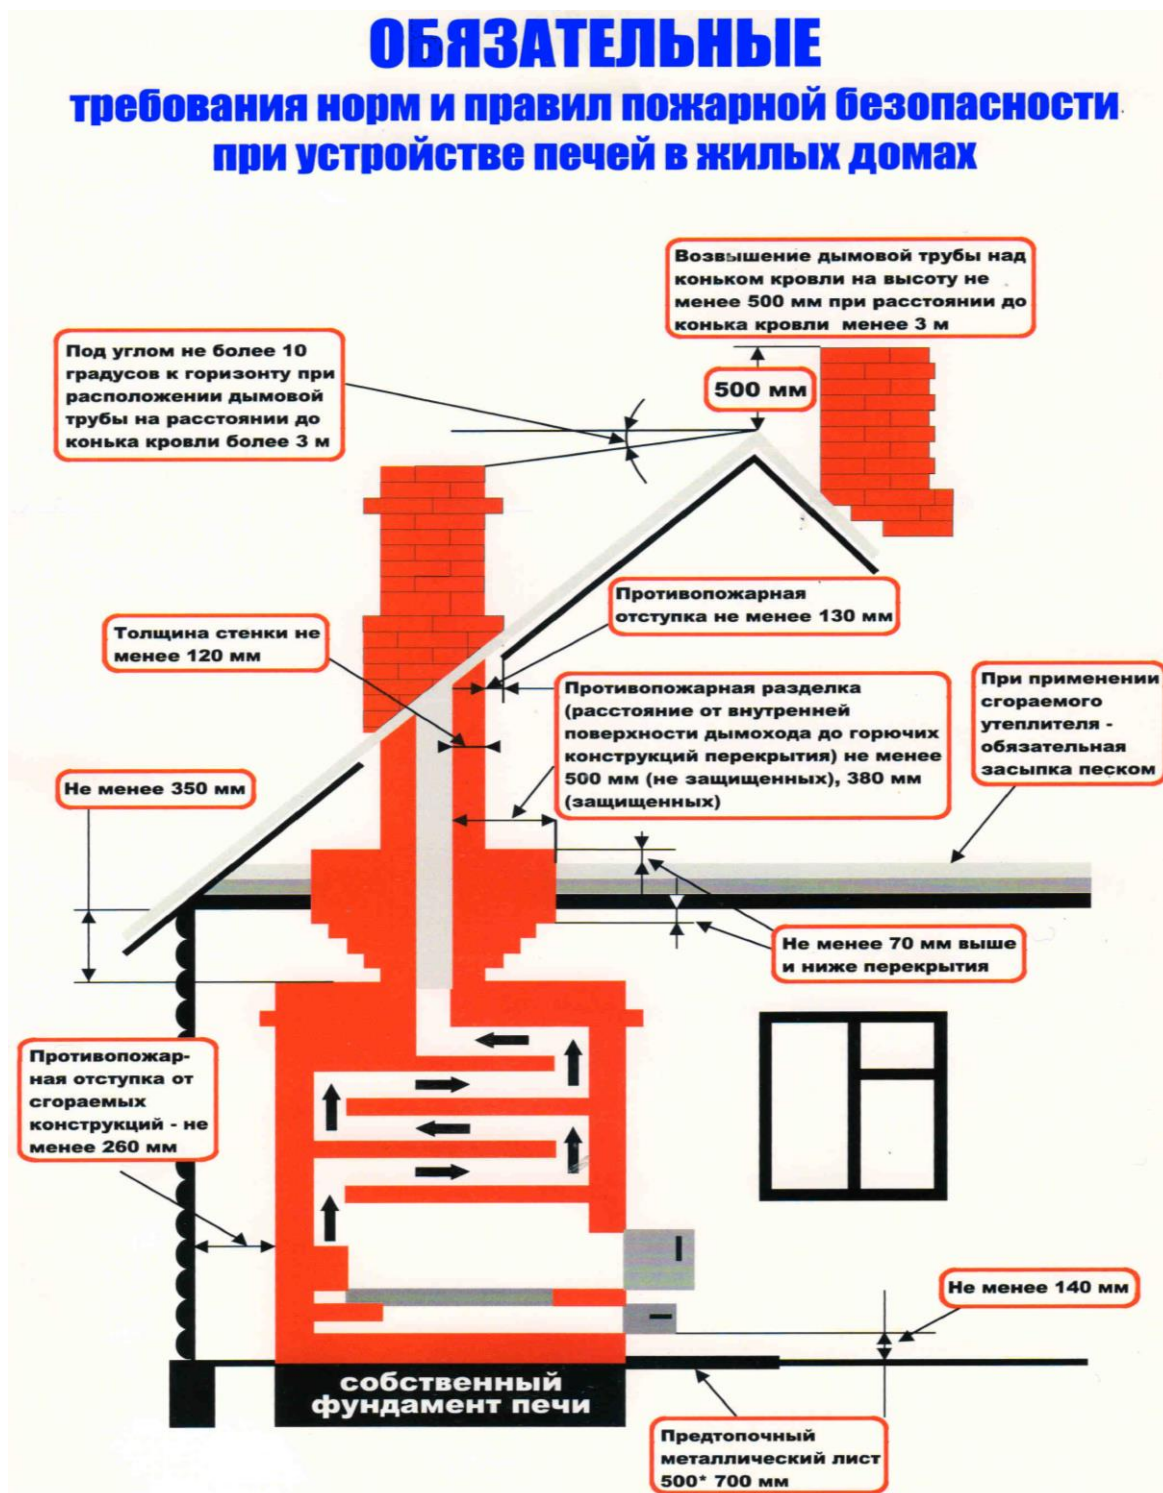

Чтобы беда не пришла в Ваш дом, соблюдайте следующие противопожарные требования при устройстве и эксплуатации печей:

если печь выполнена из кирпича

- У печей и дымоходов разделки от сгораемых перекрытий должны быть не менее 38 см.
- Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т.п.) должны располагаться от наружной поверхности дымовой трубы на расстоянии не менее 13 см.
- Расстояние от перекрытия печи до потолка должно быть не менее 35 см.
- Печь должна иметь предтопочный металлический лист размером 50 x 70 см, который необходим не для того, чтобы на нем хранили дрова, а для того чтобы выпавший из печи уголек не попал на деревянный пол;
- Расстояние от горючих материалов до печи должно быть не менее 70 см, а от топочных отверстий – не менее 125 см.
- Издавна на Руси печи и дымоходы белили. В этом был не только эстетический, но и чисто житейский подход: на белом любая щель выдаст себя характерной черной полоской от дыма и сажи.
- Не допускайте перекаливания печей. Лучше в холодную погоду печь протопить дважды.
- Не ждите красного петуха – загляните в дымоход! Сажа, забившая его, может воспламениться, что приведет к пожару. За год в дымоходе может скопиться около ведра сажи, поэтому по правилам пожарной безопасности дымоход чистят раз в 3 месяца.
- Никогда не применяйте для растопки печей горючие жидкости!

если печь - металлическая

- При установке металлических печей на деревянном полу их основание выкладывается из четырех рядов кирпича.
- Печи могут устанавливаться на пол с помощью ножек высотой не менее 15 см. В этом случае пол обивается кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, также допускается защита сгораемого пола путем выстилки основания кирпичом в один слой.
- Перед фронтом печи должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 50 x 70 см.
- При размещении печей в помещении со сгораемыми конструкциями расстояние от стен, потолков и перегородок должно быть не менее 1 метра, а если конструкции защищены от возгорания, это расстояние может быть уменьшено до 70 см.
- Дымовые металлические трубы прокладываемые у сгораемых стен, перегородок должны отстоять от них на расстоянии не менее чем 70 см.
- На трубе должен быть установлен металлический искрогасительный колпак.